

Machine configuratie en maatvoering



Aansluitpunten

Totaal benodigd voor installatie

Stroom	1x 220 – 240V/16A – Machine
Water	1x ¾" – Machine (1x water filter)
Afvoer	1x min. 32 mm - Machine
Doorvoer	1x Ø80 mm tbv stroom, water

° Overige doorvoeren zijn optioneel en afhankelijk van uw order samenstelling. Vraag uw adviseur.

Classic

E'2ct

Capaciteit

Gewicht	52 kg
Espresso/uur	175
Heet water/uur	170

Stroom

1x 220-240 V – 16A	2800W
Stroom verbruik 'aan'	Tot 2800W
Stroom verbruik 'standby'	< 2W

Waterdruk


2.5 – 4 bar

Technische data

Zethuis	24g
Molen	Keramische schijven 64 mm
Bonenhouder	2x 1.5 kg
Uitgifte hoogte	Max. 190 mm
Thee uitloop hoogte	160 mm
Interface	2x USB, 1x Eth, 1x CCI/CSI/API
Koppenwarmer	-
Koffie boiler	1.5 L
Residu lade	700 gr – ca 90 zettingen
Lekbak	Standaard


Water aan-en afvoer

Water	RVS flexibele waterslang G3/8"
Afvoer	Ø22 mm x Ø16 mm x 2m

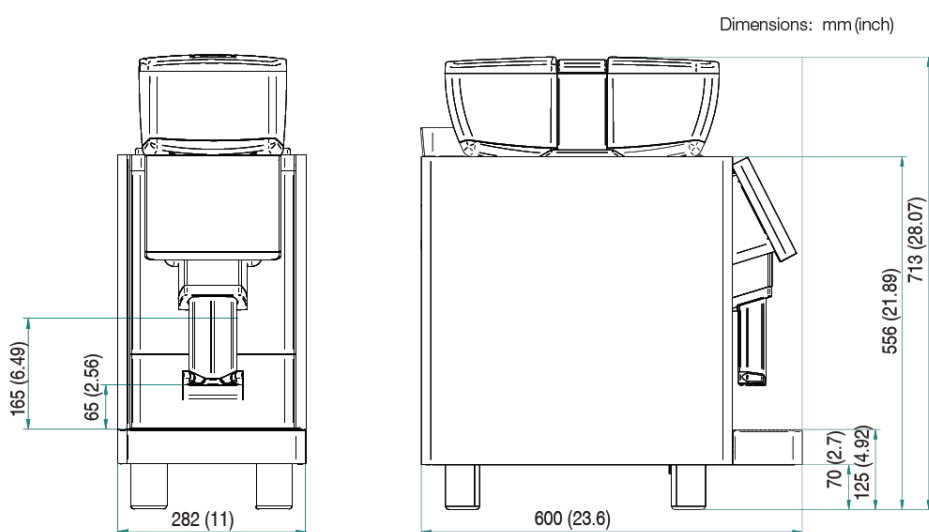

Installatie instructies

° stroom, water, afvoer en doorvoergaten zijn geïnstalleerd bij onze aankomst	° de locatie is toegankelijk, dus geen drempels, trappen en obstakels en de vloer is vlak.
° de plaatsingslocatie is leeg en schoon	° de bar is geschikt om 100 kg te dragen
° de locatie is bereikbaar voor onze auto met laadklep	° installatie op een verdieping? Er dient dan een lift aanwezig te zijn.
° de opgegeven contactpersoon is op locatie aanwezig bij de installatie	° tijdens de installatie dienen er ca. 2 kg verse bonen aanwezig te zijn.
° mogen we alleen laden en lossen vóór een bepaalde tijd, geef het a.u.b. aan ons door	° Residu doorvoer nodig? Vraag naar uw adviseur

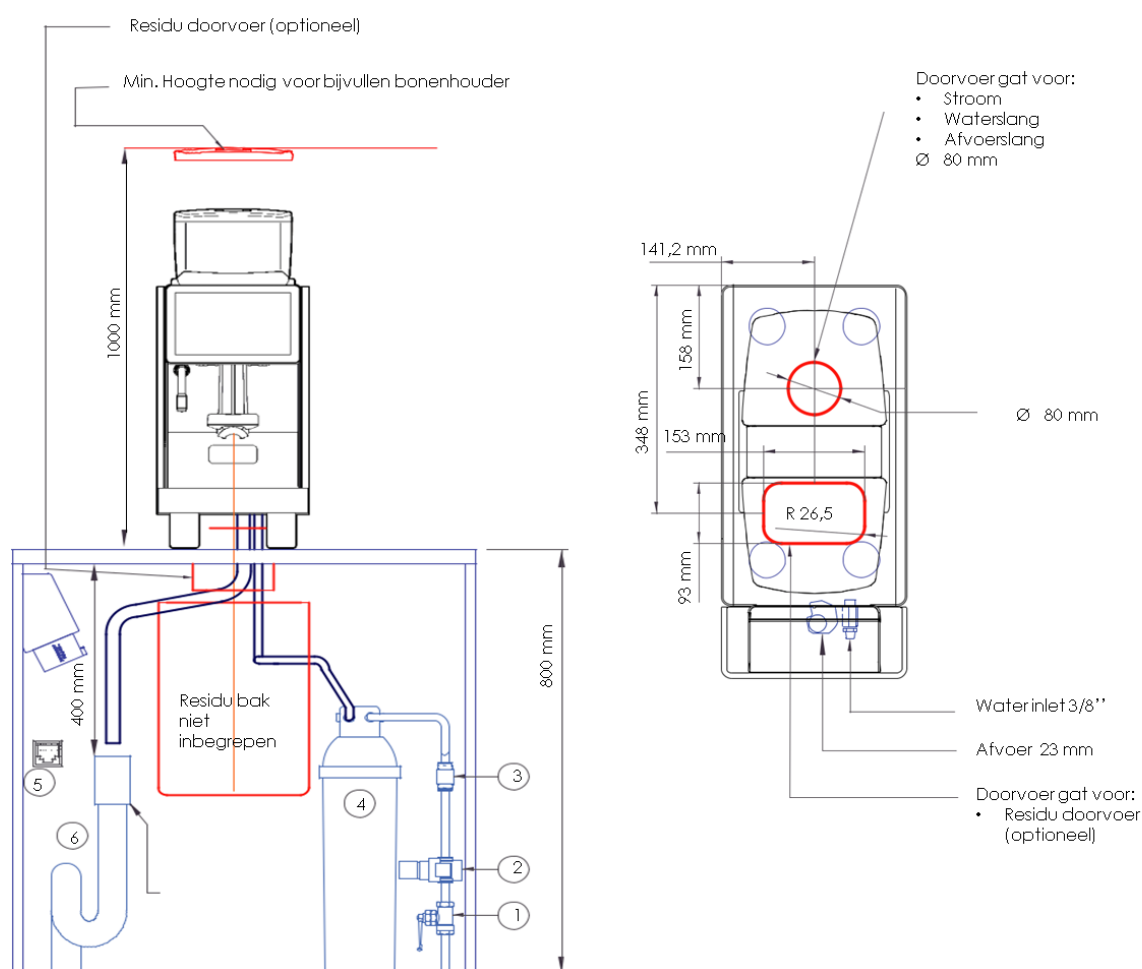

Leidingschema - legenda

1. Stopkraan	4. Waterfilter
2. Waterdruk regelaar (indien 4.5 bar overtreft)	5. 1x 220V/16A - stopcontact
3. Terugslagventiel	6. Afvoer met sifon min Ø 32 mm